



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SWARZĘDZU

62-020 SWARZĘDZ, UL. STRZELECKA 2
TEL. (061) 651-15-41 NIP 777-00-21-183



Miranowski Piotr
ul. Sokoła 7/6
60-644 Poznań

Wasze pismo z dnia:
11.03.2011r.

Wasz znak:

Nasz znak:
ZGK/DWK/W-73/2011

Data:
11.04.2011r

OPINIA

podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Janikowo

W odpowiedzi na Pana pismo informujemy, że:

1. Dotyczy podłączenia do sieci wodociągowej:

- 1.1. W chwili obecnej nie ma możliwości podłączenia do sieci wodociągowej działki o nr geodezyjnym 10/11 w Janikowie przy ulicy Swarzędzkiej oraz działki nr 10/10 położonej w Janikowie przy ulicy Cichej, ze względu na brak sieci wodociągowej w ulicy przylegającej do działki.
- 1.2. Ze względu na brak środków finansowych w Wieloletnim Programie inwestycyjnym gminy Swarzędz na lata 2011-2015 na ten cel, rozbudowa sieci wodociągowej w tym rejonie nie jest obecnie planowana.
- 1.3. Można wybudować sieć wodociągowo od ul. Ogrodniczej do wysokości działki 10/11 z rur PE100 o średnicy Dn 180mm Państwa staraniem i na Państwa koszt, pod warunkiem uzyskania zgody Gminy Swarzędz. Informujemy jednocześnie, że średnica wodociągu nie zapewni pokrycia zaopatrzenia na cele ppoż w ilości wnioskowanej 20dm³/s z uwagi, że ciśnienie w sieci, waha się od 2do 3,5 atm. a w okresie upałów letnich może spaść do 0,5 atm.

Z.G.K. Swarzędz nie ma obowiązku zapewnienia wymaganych przez Inwestorów parametrów ciśnienia i wypływu na hydrantach. W przypadku zapotrzebowania na wodę na cele ppoż. obiektów i urządzeń Inwestorów w ilościach większych niż może zapewnić Z.G.K. Swarzędz z sieci wodociągowej, istnieją rozwiązania techniczne, możliwe do zastosowania przez Inwestorów (zbiorniki wody, urządzenia hydroforowe, itp.), które mogą być połączone z siecią wodociągową, lecz nie wymagają one stałego utrzymania dużych ciśnień i dużych mas wody w sieci wodociągowej.

2. Dotyczy podłączenia do kanalizacji sanitarnej:

- 2.1 W chwili obecnej nie ma możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej działki o nr geod. 10/11 i 10/10 położonej w Janikowie przy ulicy Swarzędzkiej i Cichej ze względu na brak sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.
- 2.2 Gmina Swarzędz będzie w stanie zapewnić odbiór ścieków z przedmiotowej działki po dokonaniu rozbudowy sieci kanalizacyjnej
- 2.3 Informujemy również, że zezwala się na odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego z atestem, o gwarantowanej szczelności na okres tymczasowy do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej

JAN STELTER
61-842 Poznań, ul. Branka 5A/11
upr. bud. 227/81/PW, 243/82/PW, 23A/84/PW
wykonawca projektów
Spec. instalacyjno-inżynierskie
tel. 693 283 707

Kierownik Działu
Wodociągów i Kanalizacji
mgr inż. Jarzy Koperski

p.o. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu

mgr Izabela Gruszczyńska-Gone

3. Dotyczy podłączenia do kanalizacji deszczowej:

Wody opadowe i roztopowe należy zagospodarować na terenie własnej działki.

Powyższa opinia nie służy do celów projektowych

W załączeniu:

mapa zasadnicza – 1 egz


Do wiadomości :

1. adresat
2. a/a

p.o. Dyrektora
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Swarzędzu

mgr Izabela Gruszczyńska-Gonet

AG 10/10 : 10/11
- działki pod
inwestycje

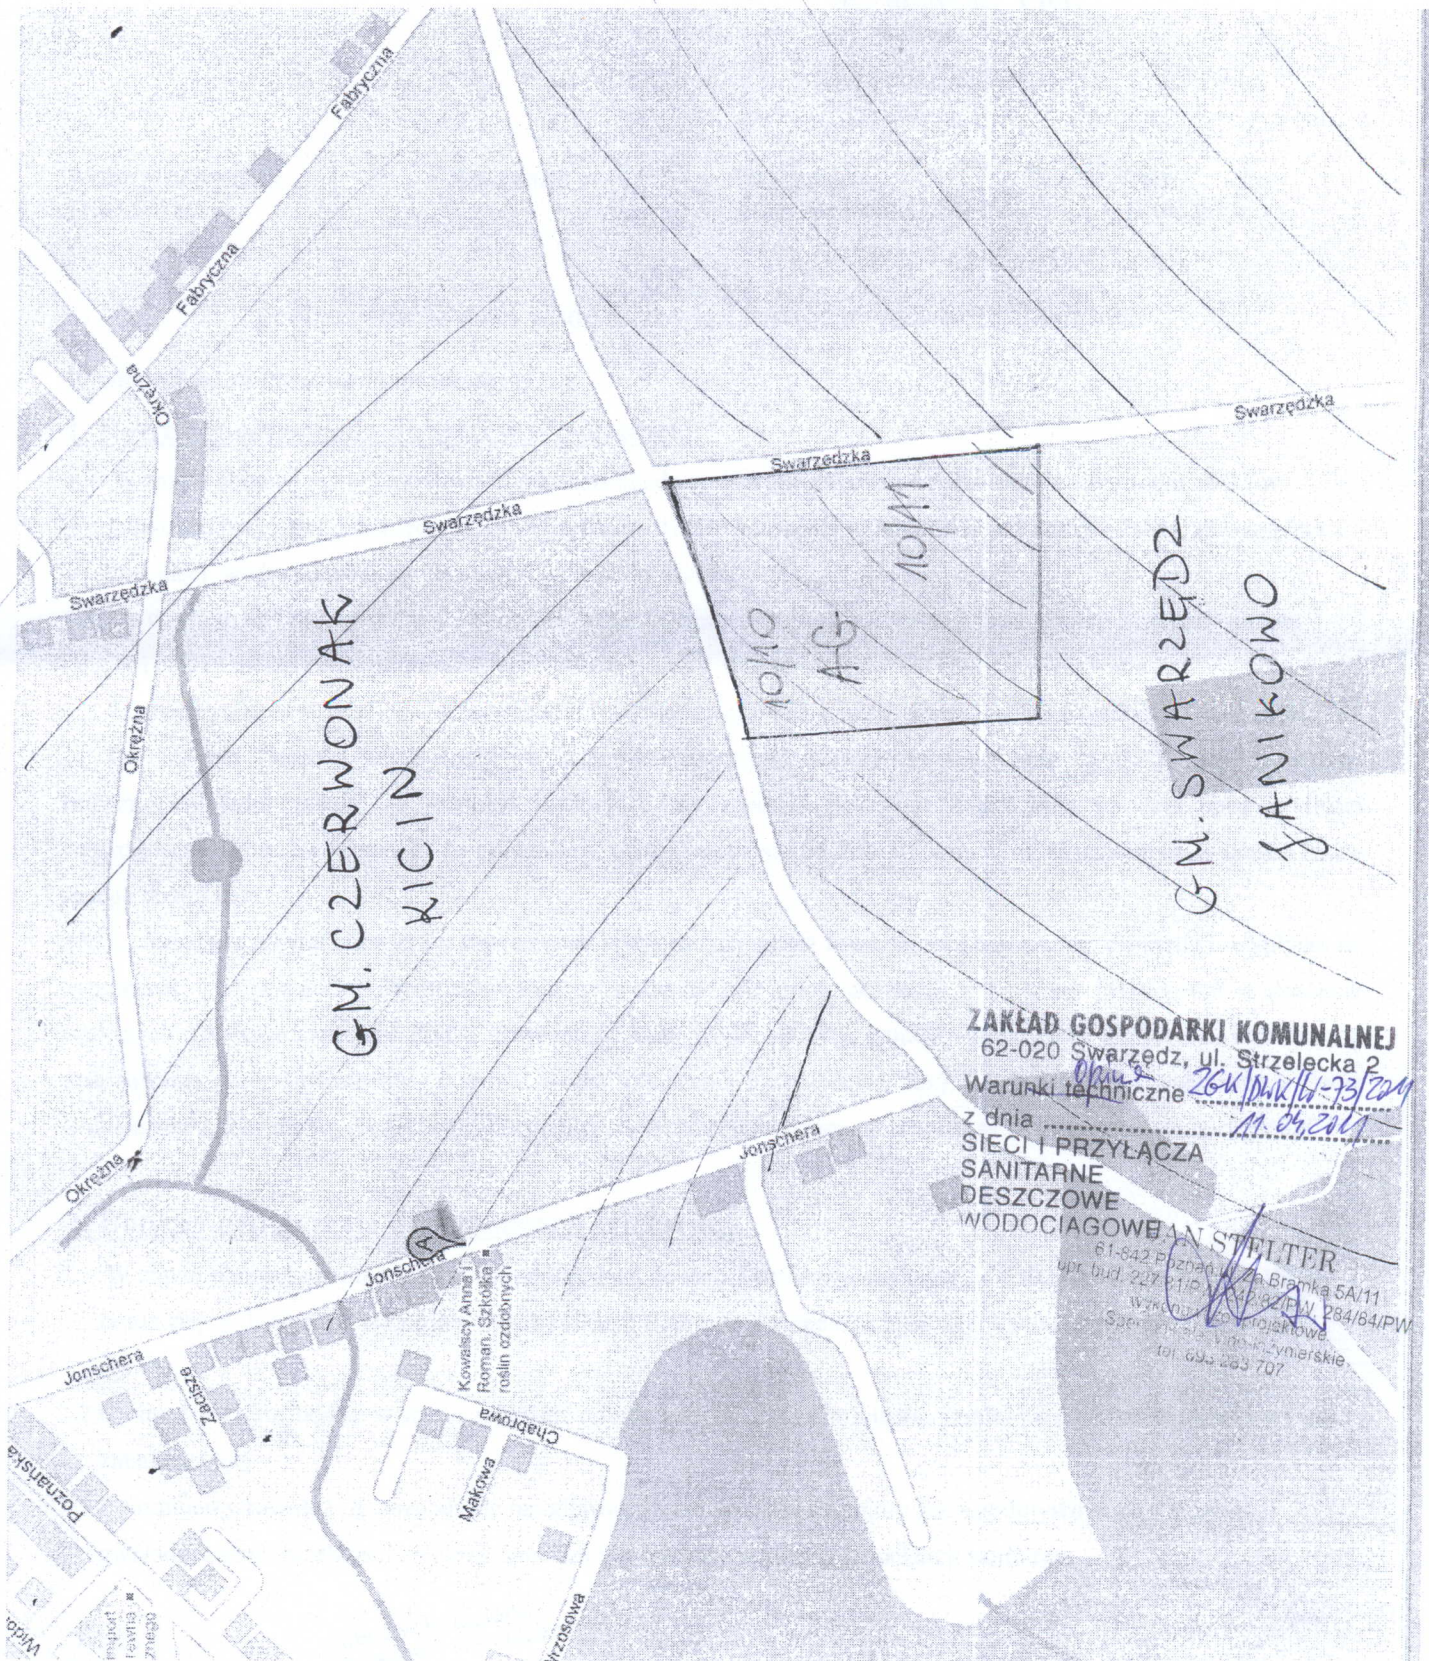

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2

Warunki techniczne *Opis 26/10/11-73/2011*
z dnia *11.04.2011*

SIECI I PRZYŁĄCZA
SANITARNE
DESZCZOWE

WODOCIĄGOWE AN STELTER

61-842 Poznań, ul. Branka 5A/11
opr. bud. 227 9110
Wzrost 2010/11
Specjalista i inżynierskie
tel. 695 263 707